


**GLUBCZYCKIE
WODOCIĄGI I KANALIZACJA**
Spółka z o.o.
ul. Powstańców 2, 48-100 GŁUBCZYCE
tel.077 485 22 35, w. 24, 25, 26
NIP 748-000-19-82, Regon 530 589 590

Głubczyce, dnia 7 sierpień 2011 r.

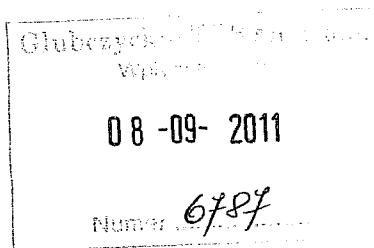

Ldz. EZ/1389/2011

**GLUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**

48-100 GŁUBCZYCE

UL. POCZTOWA 2

Wasz znak sprawy Ldz. GTBS 6505/2011

W związku ze skierowanym przez Państwa w dniu 31 sierpnia 2011r. wnioskiem o podanie warunków montażu wodomierzy mieszkaniowych /podwodomierzy/ w lokalach stanowiących własność Gminy informujemy, iż lokalizację wodomierzy lokalowych określają przepisy techniczno – budowlane, w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75, poz.690 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z dnia 14 stycznia 2008r.);
- Polskie Normy
- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006, Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej ustawą;

Instalacja wodociągowa w budynku wielolokalowym powinna być wyposażona w wodomierze opomiarowujące wszystkie punkty czerpalne. Wodomierze powinny być montowane na wszystkich odejściach od pionu wodociągowego i obejmować opomiarowaniem całkowity pobór wody w mieszkaniu.

Podejście pod wodomierze lokalowe, zgodnie z PN -10720:1998, należy wykonać na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym, w pomieszczeniu suchym, oświetlonym o

wysokości min. $h = 1,8\text{m}$. Wodomierze lokalowe w budynku muszą być tej samej średnicy ($\text{Ø}15$ lub $\text{Ø}20$), tej samej klasy, z ważną cechą legalizacyjną, produkcji polskiej oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar. Za zaworem przelotowym (zamontowanym za wodomierzem lokalowym) należy zamontować zawór zwrotny. W zestawach wodomierzowych muszą być zachowane odcinki proste o długościach odpowiednio: przed wodomierzem $L = \text{min. } 5D$, za wodomierzem $L = \text{min. } 3D$, (D - średnica nominalna wodomierza).

Lokalizacja zestawów wodomierzowych dla każdego lokalu powinna gwarantować możliwość odczytu wodomierza i odcięcia doprowadzenia wody do danego lokalu, bez zakłóceń jej dostawy do pozostałych odbiorców. Przedsiębiorstwo winno mieć możliwość przerywania dostarczania wody do lokalu w każdym czasie, bez konieczności wyrażenia zgody właściciela na wejście do lokalu. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem jest montaż podliczników na każdym piętrze na klatkach schodowych.

Zakup wodomierzy oraz wszelkie prace związane z ich montażem wykonywane są na koszt właściciela lokalu. Właściciel lokalu ponosi również koszty związane z ewentualnym sprawdzeniem, naprawą lub wymianą wodomierza. Po okresie 5 lat od momentu montażu wodomierzy lokator zobowiązany jest dokonać legalizacji wodomierzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeгляdu technicznego wykonanych zestawów wodomierzowych dokonują przedstawiciele Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Z poważaniem

Kierownik Sprzedaży Wody
KWSP
mgr Katarzyna Węgrzyn